

柳泉園 グランドパーク

スポーツ施設を使用して、心地よい汗を流した後は、「湯～プラザ柳泉園」でリフレッシュ!!



野球場
(一般用・学童用)



トレーニング室



テニスコート
(5面)



室内プール
(一般用・幼児用・歩行用)



スポーツ施設を使用した方は、当日に限り浴場施設を大人1時間200円で使うことができます。

湯～プラザ柳泉園

薬湯のおしらせ

毎月第1日曜日に実施しております。ぜひお試しください!

今後の予定
平成22年 7月: 桃の葉の湯
8月: ハッカの湯
9月: スギナの湯
10月: ラベンダーの湯



●利用時間
10:00～21:00
●料金
大人500円
子供200円

柳泉園 グランド パーク

- 湯～プラザ柳泉園 (浴場施設)
- 野球場 (一般用・学童用)
- テニスコート 5面
- 室内プール (一般用・幼児用・歩行用)
- トレーニング室
- 会議室 (洋室・和室)

各施設使用にあたっては制約事項がありますので詳細については、下記にお問い合わせください。

●休館日: 毎週木曜日、年末年始 ●お問い合わせ: グランドパーク ☎042-473-3121

なつやあみ子供見学会



もうすぐなつやすみ!
清掃工場の見学をして
君も環境博士になろう!

- 対象 小中学生とその保護者
- 日時 平成22年8月5日(木) 午前10時から
- 集合場所 柳泉園組合管理棟 1階ロビー
- 申し込み 当日、直接集合場所へ来てください。

●お問い合わせ: 総務課庶務文書係
☎042-470-1545



柳泉園組合の正門を入ると、ヒマラヤヤスギが見えます。大きな木の枝先にうす緑色の松ぼっくりを見つけた。見学時に探してみてください。



スカイツリー
柳泉園クリーンポート煙突(100m)から撮影

柳泉園クリーンポートでは、天気の良い日には東京都墨田区に建設中の東京スカイツリーを見学者通路より見ることが出来ます。

379m / 634m 時点の撮影です。

平成21年度 柳泉園組合情報公開等の実施状況について

平成21年度柳泉園組合情報公開の実施状況(任意の情報公開請求含む)について、柳泉園組合情報公開条例第33条の規定により公表します。
平成21年度の情報公開請求はありませんでした。

交通アクセス

西武バス

- 西武池袋線 東久留米駅西口よりバスで12分
(武21)「久留米西団地・錦城高校経由 武蔵小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武池袋線 清瀬駅南口よりバスで21分
(清03)「下里団地経由 花小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武新宿線 花小金井駅北口よりバスで21分
(花01・02)「久留米西団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
(清03)「下里団地経由 清瀬駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- JR中央線 武蔵小金井駅北口よりバスで32分
(武21)「久留米西団地・錦城高校経由 東久留米駅西口」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分

銀河鉄道 (青葉恩多町線)

- 西武新宿線 東村山駅東口よりバスで11分
「柳泉園グランドパーク」下車 (バス停留所は、柳泉園組合入口のところです)



- 柳泉園ニュースの内容や組合業務に関するお考えなどをお手紙、FAX、電子メールでお聞かせください。
- 組合情報を掲載したホームページもご覧ください。



発行 柳泉園組合 2010年6月

〒203-0043 東久留米市下里4-3-10
TEL: 042-470-1555(代) FAX: 042-470-1559
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>
E-mail info@ryusen.or.jp

※この印刷物は再生紙を使用しています。

柳泉園組合
2010年6月発行

RYUSEN-EN NEWS

vol.59

りゅうせんえん ニュース

<http://www.ryusen.or.jp/>

柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している、特別地方公共団体(一部事務組合)です。

室内プール夏季期間!

7・8月は、子供料金が2時間100円になります。



一般 25m、6コースの遊泳用プールで、水深1.1～1.3mです。

一般

室内プール

開館時間: 10:00～21:00

※木曜日は休館日です。
(祝日の場合は翌日となります。)

大人 (2時間) 400円
子供 (2時間) 200円(夏季100円)




水泳用帽子を持ってきてね!



幼児用

水深50cmの浅いプールです。
幼児用プールのみ浮き輪がご使用になれます。


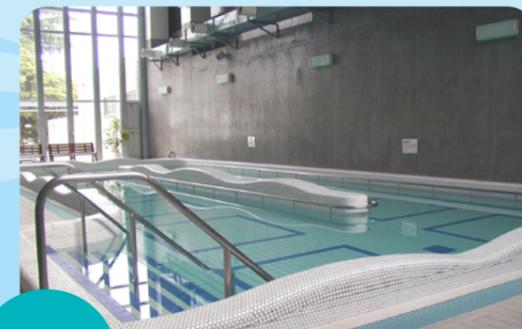


歩行用

近隣唯一の歩行専用プール!

水深1.0m～1.1m、1周約25mの流れるプールです。
流れに向かって歩けば体力増進! 手すりもついて安心です。

平成22年度 柳泉園組合予算について

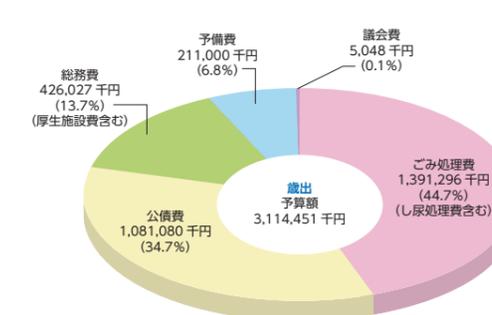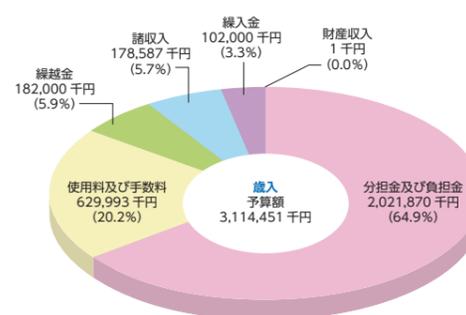


平成22年度第1回柳泉園組合議会定例会で可決されました。

- 歳入の約65%は組合を組織する3市の負担金です。
- 歳出の約45%はごみ処理費、約35%は借入金の返済にあてる公債費です。

- 主な事業
 - ・ごみ処理施設、し尿処理施設及び厚生施設の運営
 - ・資源物再利用(選別・回収)
 - ・不燃ごみ再利用(固形燃料)委託



平成22年度 ごみ及び資源物の処理計画

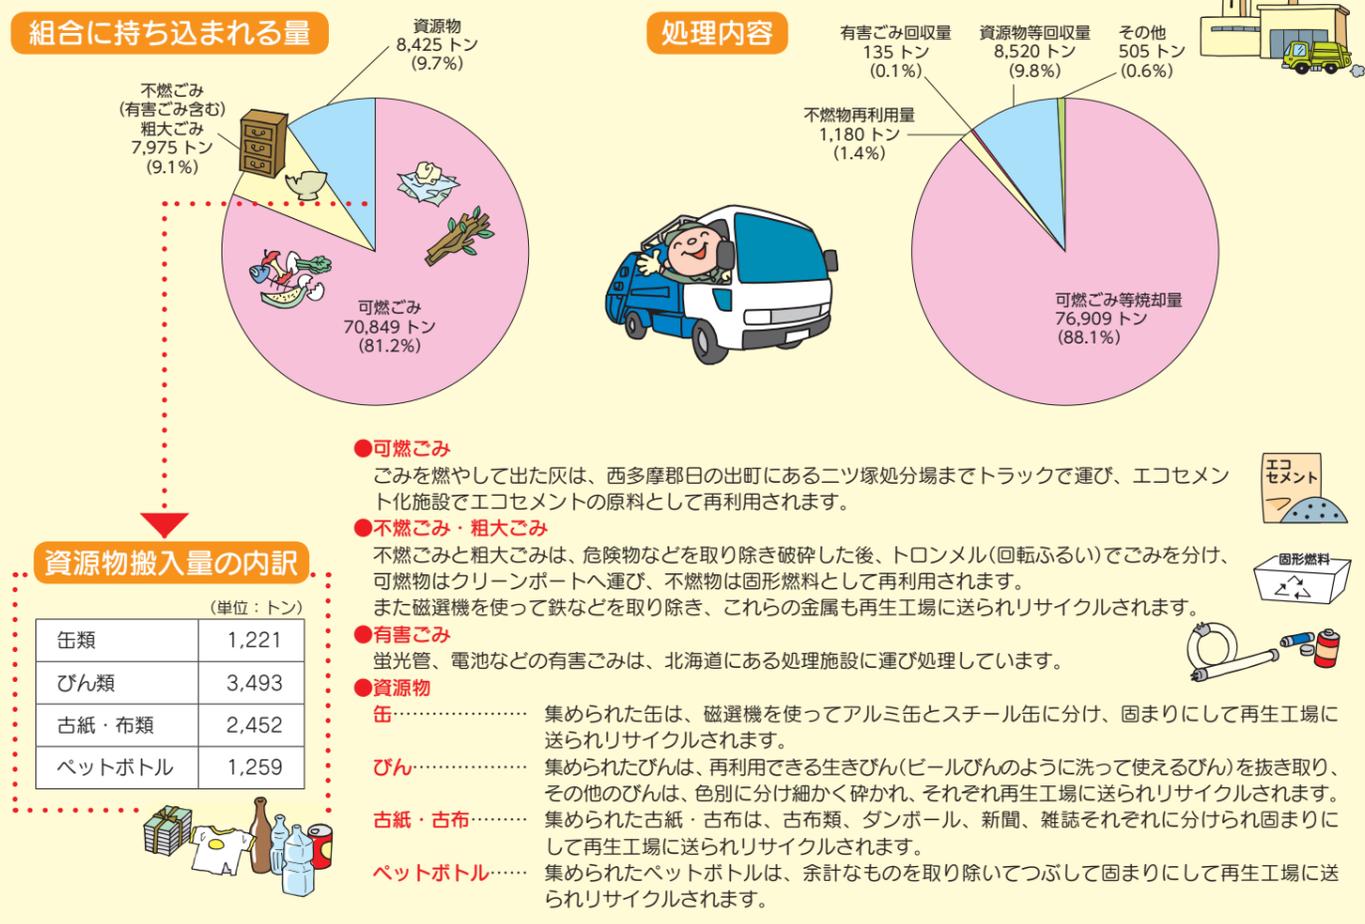

平成22年度 ごみ等の測定計画

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の関係法令等を遵守して、施設の適正な維持管理を図るために、多くの項目について分析・測定を行う予定です。また、排ガス中の窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素及び一酸化炭素は、自動測定も行っています。



ダイオキシン類		その他	
排出ガス	3炉×4回	ばい煙8項目	24回
ばいじん(飛灰)	4回	焼却灰熱灼減量	24回
焼却灰	4回	焼却灰溶出25項目	4回
排出水	8回	焼却灰含有11項目	1回
土壌	4箇所×1回	排出水41項目	2回
作業環境	4箇所×2回	焼却灰含有11項目	1回
		排出水9項目	10回
		ごみ質	4回
		焼却残渣組成	6回
		飛灰溶出27項目	4回
		アンモニア測定	3回
		飛灰含有11項目	1回
		汚泥溶出27項目	4回
		汚泥含有11項目	1回

柳泉園クリーンポート(焼却炉)ダイオキシン類測定結果

測定項目 (単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N) 0.1			工場排水 (pg-TEQ/ℓ) 10	焼却灰 (ng-TEQ/g) 3	ばいじん (飛灰) (ng-TEQ/g)
測定日	測定場所	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水	焼却灰
平成22年1月22日		0.0000023	0.0000011	0.0000010	0.00034	0.14
						ばいじん
						0.021


いっやせんえん 施設探検



⑦リサイクルセンターのながれ(びん類)

皆さんが出した「びん」がどうなるのか? リサイクルセンターでどう処理されているかをみてみよう!

皆さんのご家庭(清瀬市・東久留米市・西東京市)から出された資源物は、「リサイクルセンター」に集められ、品目ごとに分けられて再生工場に運んでいます。以前、施設探検で「リサイクルセンターのながれ」をお話しましたが、今号では、そのなかのひとつ「びん類」についてお話をします。リサイクルセンターでは、皆さんが出された「びん」を生びんとカレットに分け、それぞれの再生工場に運んでいます。

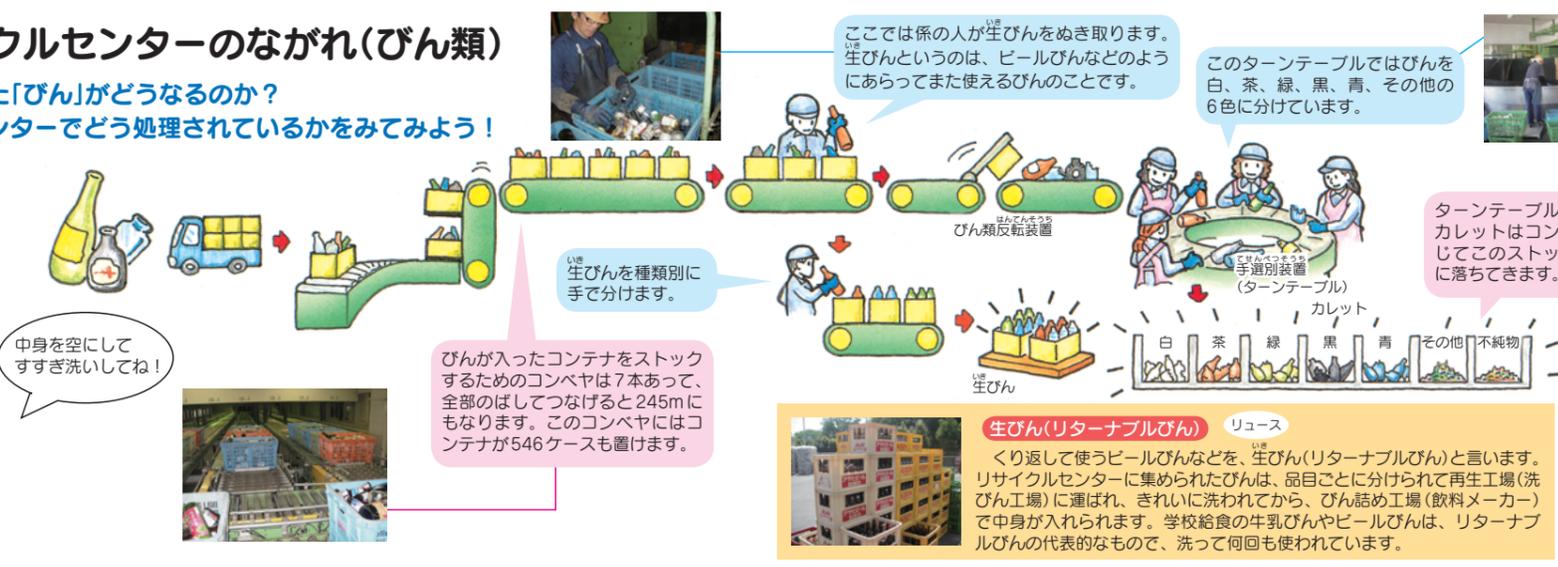

飲料用びんは、再資源化するために資源物として分別収集しています。しかし、これらを再資源化するとき、びん以外のものが混入していたり、容器に中身が残っていると再生加工が困難になり、再商品化ができなくなってしまうことがあります。ルールに従った適切な分別にご協力ください。

カレット リサイクル
くり返して使われないびんは、色分けされ砕いてカレットになります。リサイクルセンターに集められたびんは、生びん(リターナブルびん)とそれ以外のびんに分けた後、びんを色ごと(白、茶、緑、黒、青、その他)に分けます。色分けされたびんは、カレット工場で細かく砕かれ、新しいびんの原料とタイル、舗装道路の用途などに使われ、資源としてよみがえります。