

不燃・粗大ごみ処理施設内で火災発生

不燃・粗大ごみ処理施設建屋小型家電置き場において、令和7年5月31日（土）、午前1時10分頃に火災がありました。

関係市（清瀬市・東久留米市・西東京市）から柳泉園組合に搬入された小型家電のうち、二次電池を取り外せない製品（スマートフォン等）の一時保管場所から発火いたしました。


幸いなことに今回の火災による人的被害はなく、施設の損傷も軽微なものであったため、搬入には影響がございません。

柳泉園組合では、二次電池は適切に放電処理をしておりますが、解体困難な小型家電については、当組合内で放電処理をすることができず、一定の量を保管して処理事業者に搬出しております。

このため、当組合では再発防止策として一時保管方法等を再度検討して、発災リスクの低減を目指します。

問合せ先：柳泉園組合 資源推進課
[TEL:042-470-1551](tel:042-470-1551)（直通）
E-Mail:shigen@ryusen.or.jp


R7.5.31 不燃・粗大ごみ処理施設小型家電置き場火災 写真台帳

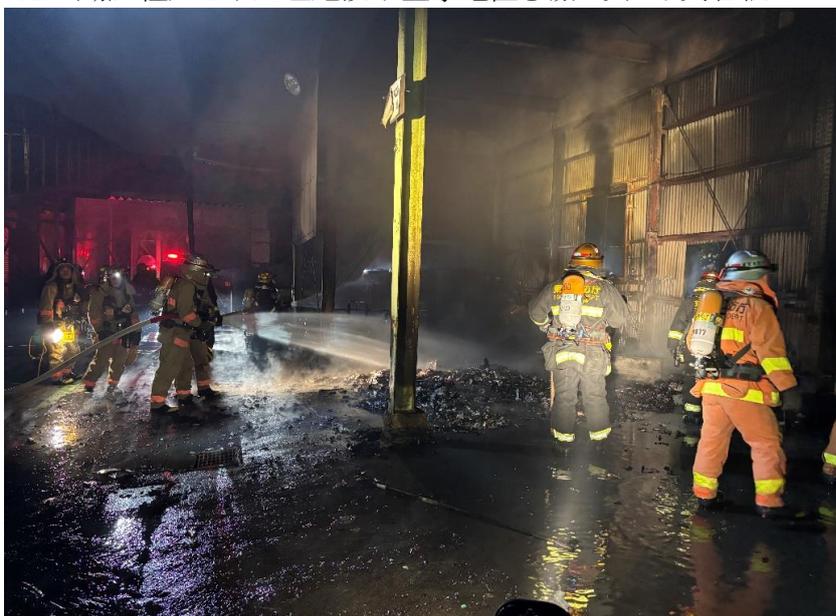

消火活動の様子




小型家電置き場の
損傷状況

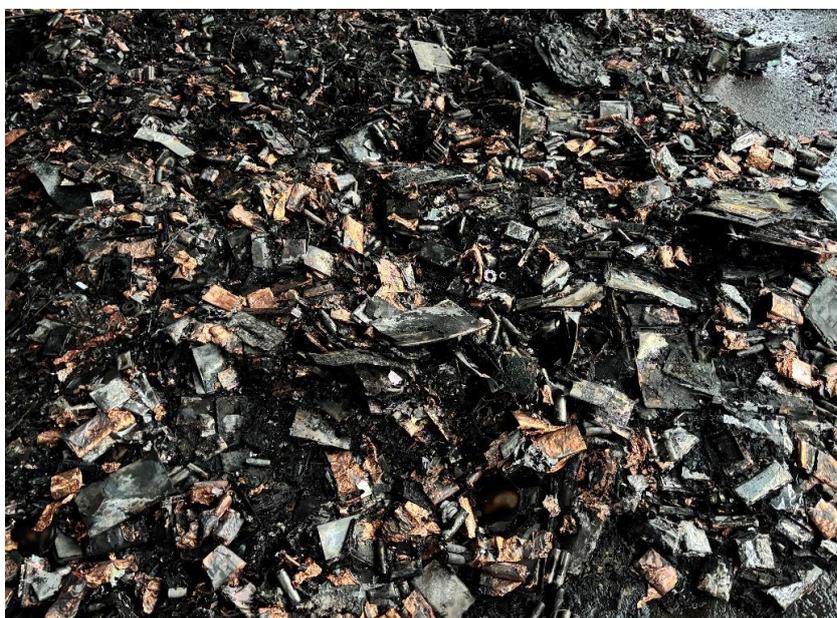

燃え殻



可燃性粗大ごみ切断機
電気盤の損傷状況

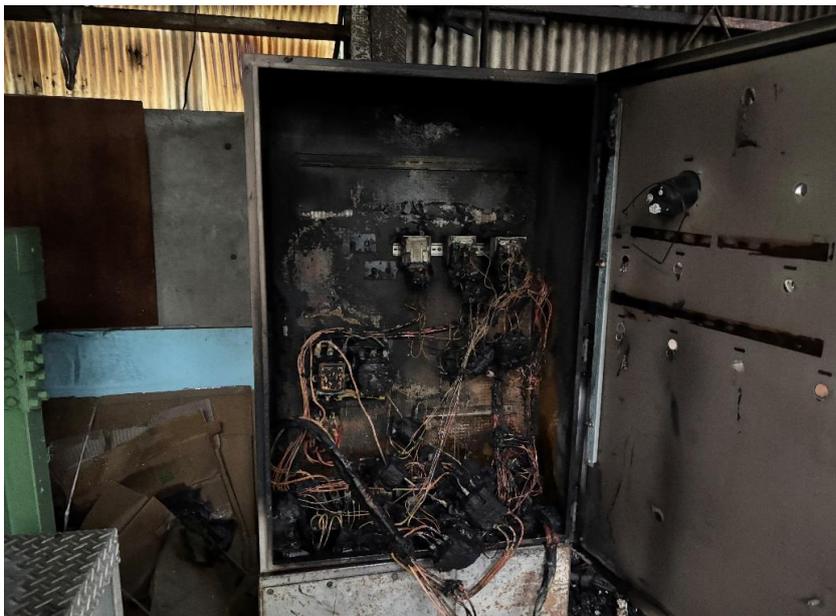

ビデオテープ破砕機
電気盤の損傷状況



不燃・粗大ごみ処理施設建屋
小型家電置き場の損傷状況