

ダイオキシン類・放射能等測定結果

クリーンポート（焼却炉）ダイオキシン類測定結果（直近の測定結果）						
測定項目 (単位) 排出基準	排出ガス (ng-TEQ/m ³ N) 0.1			排水 (pg-TEQ/ℓ) 10	焼却灰 (ng-TEQ/g) 3	ばいじん（飛灰） (ng-TEQ/g)
測定日	測定場所	1号炉	2号炉	3号炉	工場排水 総合排水	工場内 灰コンベヤ 飛灰処理物 搬送コンベヤ
令和3年5月21日		0	－	0	0	0.019
					1.9	0.10

敷地境界空間放射線量測定結果（地上高さ1m 単位：μSv/時・直近の測定結果）					
測定日	東	西	南	北	B.G
令和3年5月26日	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06

放射性物質測定結果（直近の測定結果）			
試料採取日	焼却灰 (Bq/kg)	飛灰 (Bq/kg)	排ガス (Bq/m ³)
令和3年5月21日	18	56	不検出

水銀濃度分析計測定結果（mg/m ³ N）			
測定日	1号炉	2号炉	3号炉
令和3年2月	0.00	0.00	0.00
令和3年3月	0.00	0.00	0.00
令和3年4月	0.00	0.00	0.00
令和3年5月	0.00	0.00	0.00

詳細な測定結果などはホームページ及び
情報公開コーナーをご覧ください。
QRコードからでも閲覧できます。



お問い合わせ：
技術課 TEL 042-470-1547

小平・村山・大和衛生組合の広域支援をしています

柳泉園組合を含む多摩地域のごみ処理施設では、相互支援協力の必要な事態が発生した場合の広域な処理を円滑に実施するため、多摩地域ごみ処理広域支援体制実施協定を締結しています。

このたび、小平・村山・大和衛生組合（構成市：小平市・武蔵村山市・東大和市）がごみ処理施設の更新工事を実施するため、この協定に基づき、令和3年4月から、同組合の可燃ごみを柳泉園組合で受け入れています。

この広域支援期間は令和3年4月から令和7年9月までを予定しており、令和3年度は、約4,000トンの可燃ごみを柳泉園組合で受け入れる予定です。令和3年6月末時点で691.46トン（4月：253.98トン、5月：437.48トン、6月搬入無し）の可燃ごみを受け入れており、この受入れ経過については、随時皆さまにお知らせしていきます。

皆さまには、この相互支援協力について、ご理解、ご協力をお願いいたします。

令和2年度 柳泉園組合情報公開等の実施状況について

情報公開制度は、柳泉園組合が保管・保存している文書を対象に公開するもので、請求された情報は、個人情報などの非開示情報を除き、原則として全てが公開されます。

なお、令和2年度柳泉園組合情報公開の実施状況（任意的情報公開申出含む。）については、右表のとおりでした。

令和2年度情報公開請求の件数及び決定内容

請求等の区分	件数	決定等内容	件数
情報公開 請求	5 件	全部公開	2 件
		一部公開	1 件
		非公開	2 件
		不存在	1 件
		その他	0 件
		取り下げ	1 件
任意的情報公開 申出	0 件	全部公開	0 件
		一部公開	0 件
		非公開	0 件
		不存在	0 件
		その他	0 件
		取り下げ	0 件

交通アクセス

西武バス

- 西武池袋線 東久留米駅西口よりバスで12分
＜武21＞「久留米西団地・錦城高校前経由 武蔵小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武池袋線 清瀬駅南口よりバスで21分
＜清03＞「下里団地経由 花小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
＜清03-1＞「東京病院玄関前・下里団地経由 花小金井駅」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- 西武新宿線 花小金井駅北口よりバスで20分
＜花01＞「久留米西団地」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
＜清03＞「下里団地経由 清瀬駅南口」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
＜清03-1＞「東京病院玄関前・下里団地経由 清瀬駅南口」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分
- JR中央線 武蔵小金井駅北口よりバスで32分
＜武21＞「久留米西団地・錦城高校前経由 東久留米駅西口」行きに乗り、「久留米西団地」下車 徒歩6分

銀河鉄道（青葉恩多町線）

- 西武新宿線 東村山駅東口よりバスで10分「柳泉園グランドパーク」下車
（バス停留所は、柳泉園組合入口の近くです。）

柳泉園組合は、組合を組織する清瀬市、東久留米市及び西東京市の一般廃棄物を処理する施設等を管理運営している特別地方公共団体です。



発行 柳泉園組合

〒203-0043 東久留米市下里4-3-10
TEL:042-470-1555 (代) FAX:042-470-1559
ホームページ <http://www.ryusen.or.jp>
E-mail info@ryusen.or.jp

2021年8月



Ryusen News

8

Aug. 2021
Vol. 92



プール・スタジオ教室はじまります



場 所	教室名	対 象	内 容
プ ー ル	アクアリズム	高校生以上	音楽に合わせて、エクササイズを行います。
	ナイトアクア		お仕事帰りのスカットとメニューです。音楽に合わせてエクササイズを行います。
	水中ウォーキング		水中での基本的な歩き方を中心に指導します。
	水泳教室(成人)		水慣れから4泳法の基本的なフォーム、息継ぎを指導します。
	水泳教室(小学生)	小学生	水慣れから基本的なフォーム、息継ぎを指導します。
	水泳教室(幼児)	オムツがとれた3歳~未就学児	プールデビューにピッタリな水慣れがメインの教室です。
ス タ ジ オ	かんたんエアロ	高校生以上	音楽に合わせて、有酸素運動を行います。
	フラダンス		ハワイアン音楽に合わせて行います。
	やさしいヨガ		初心者の方を中心に、簡単なヨガのポーズで心と身体を整えます。
	ピラティス	高齢者向け	鍛えたい部分を意識し、身体の芯を鍛えます。
	膝腰痛・転倒予防教室		イスに座ったまま行える基礎体力向上や転倒予防、機能改善を目標とします。
	ママ＆ベビー教室		首の座った0~1歳のお子様と保護者 ベビーマッサージと、ママに嬉しい産後の身体に考慮したエクササイズを行います。

※教室は有料です。また、状況により内容が変わる場合や中止する場合があります。詳細はお問い合わせください。

お問い合わせ：TEL 042-473-3121（柳泉園グランドパーク）



多種多様な
教室開催予定♪

教室開催場所は
こちら



こんな方におすすめ♪



- 「健康的な身体作りをしたい」
- 「泳ぎが上手になりたい」
- 「ストレス解消に身体を動かしてリフレッシュしたい」

ご参加
お待ちしております!!



グランドパークではその他にも
浴場施設や野球場、テニスコート
なども運営しているよ！

お気軽にお問い合わせください！

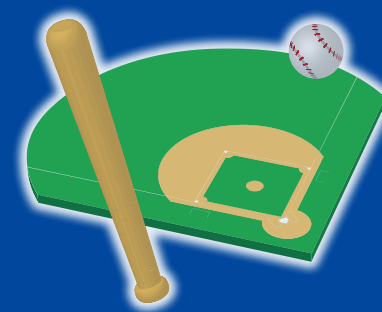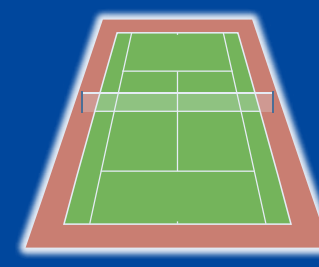

スポーツ振興くじ助成（toto）事業について


柳泉園組合では、独立行政法人日本スポーツ振興センターへスポーツ振興くじ（toto）助成金を申請し、以下の事業を実施しました。

事業名	テニスコート等改修工事
事業概要	テニスコートの人工芝新設
助成事業細目	スポーツ施設等整備事業 【地域スポーツ施設整備助成】
助成事業の内容	スポーツ競技施設の大規模改修等
助成金額	35,245,000円（総事業費：68,860,000円）
事業報告	水の浸透性がよい砂入り人工芝になったことで、雨天翌日でもプレーできることが多くなり、また、青色の人工芝を採用したことでテニスボールが見やすくなりました。さらに、今回採用した人工芝は、耐久性に優れており、メンテナンスもしやすいため、維持管理コスト削減も見込めるようになりました。



www.toto-dream.com www.toto-growing.com 19歳未満の方の購入又は譲り受けは法律で禁じられています。払戻金も受け取れません。運営・販売：独立行政法人日本スポーツ振興センター

令和3年度 柳泉園組合一般会計予算について

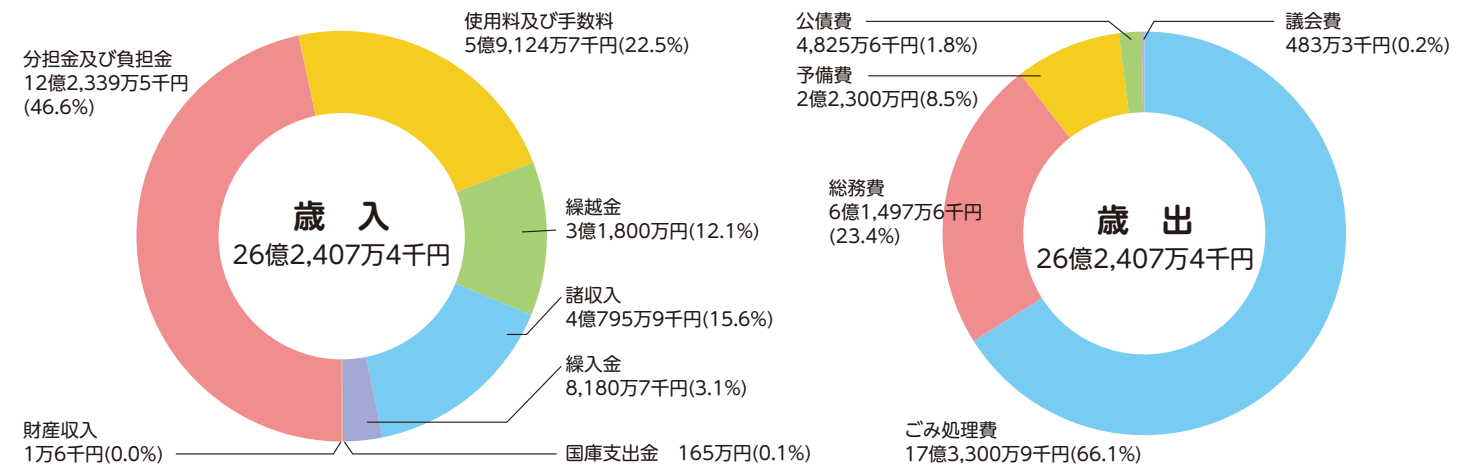

○歳入の約47%は組合を組織する関係市の負担金です。

前年度に比べて分担金及び負担金は4万7千円の減、使用料及び手数料は7,658万4千円の減、繰越金は8,200万円の減、諸収入は1億6,759万7千円の増、繰入金は919万3千円の減、国庫支出金は前年度と同額、財産収入は6万4千円の減となっております。

○歳出の約66%はごみ処理費、約2%は借入金の返済にあてる公債費です。

前年度に比べてごみ処理費は128万3千円の減、総務費は3,367万5千円の増、予備費は200万円の減、公債費は3,081万8千円の減、議会費は13万5千円の増となっております。

○主な事業

- ・ごみ処理施設及びし尿処理施設の運営
- ・厚生施設の指定管理事業（令和3年4月より）
- ・クリーンポート長期包括運営管理事業（平成29年7月より）
- ・資源物再利用（選別、回収）

スプレー缶などの分別排出にご協力をお願いします



令和3年4月9日（金）午後2時50分頃、不燃・粗大ごみ処理施設内において爆発がありました。

関係市（清瀬市・東久留米市・西東京市）から柳泉園組合に搬入される不燃ごみの中には、中身の残っているスプレー缶やガスボンベなどが混入している場合があり、今回の爆発の原因もスプレー缶などの内容物に、破砕時に発生した火花が引火したものと推測されます。また、令和3年5月27日（木）午後2時00分頃にも、中身の残っているスプレー缶やガスボンベなどの混入が原因と推測される小爆発が発生しています。

幸いなことに、この2回の爆発による人的被害や設備の損傷はありませんでした。

柳泉園組合では、目視しながら手選別により、スプレー缶などの危険物を事前に取り除いておりますが、分別が不十分な場合、選別処理しきれず、作業員が負傷する事故や機械の故障が発生し、ごみ処理が滞ってしまいます。

爆発事故を未然に防ぐために、ご家庭で使用したスプレー缶・ガスボンベ・ライターなどの危険物は、関係市（清瀬市・東久留米市・西東京市）で定められているルールに従い、中身の有無にかかわらず、通常のごみとは分別して、**指定有料袋には入れずに**排出してください。

マッチや花火などの発火物は十分に水に浸してから可燃ごみに捨ててください



令和3年4月23日（金）午前11時53分頃、クリーンポート（焼却施設）のごみピット内において火災が発生しました。消防・警察機関の現場検証にて大量のマッチが発見され、収集車よりごみピット内にごみが捨てられる際、擦れて発火し、紙製の箱に燃え移り出火したものと推定され、火災断定となりました。


この火災における人的被害及び設備の損傷はありませんでしたが、火災によって作業員の負傷や機械設備の故障が発生した場合、受入制限によりごみ処理が滞ってしまうことがあります。

今回の火災の原因となったマッチや花火等の発火物は、関係市（清瀬市・東久留米市・西東京市）のごみの分別ルールでは**十分に水に浸してから**可燃ごみに捨てることになっています。


火災事故を未然に防ぐために、市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和3年度 処理計画について

組合への搬入予定量（単位：トン）

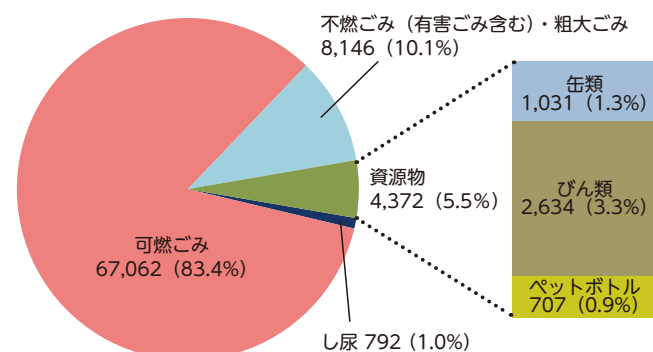

処理計画量（単位：トン）

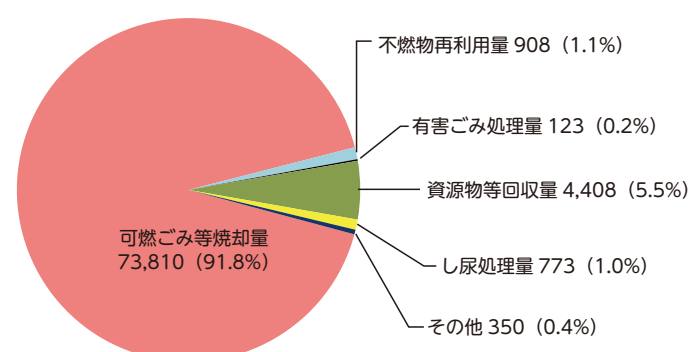

※令和3年度の搬入予定量、処理計画量の総量は80,372トンです。

※令和3年度は、小平・村山・大和衛生組合から3,998トンの可燃ごみを受け入れる予定であり、上のグラフはこれを含んだ数値です。